

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

12.11.2024 № 2913/06
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании КМД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит Вас по объекту "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом №3 по генплану" рассмотреть и согласовать разработанный предприятием-поставщиком КМД для изготовления козырьков стеклянных К1(5 шт. (АР л.135).

Приложение: КМД на 5 листах.

Директор филиала

В.А.Борейко

исп. Козлов
+375 17 234 35 96

ООО "СТЕКЛОЭЛИТ"

"Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом № 3 по генплану."

Стекллянные козырьки К-1.

КОМПЛЕКТ: 131/2508-20-3-АР-КМД

Разработал



Рувый

Проберил



Мурашко

Н. Контр.



Мурашко

Минск 2024

Ведомость рабочих чертежей основано комплекта

Общие данные

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость рабочих чертежей. Общие данные.	
2	Схема расположения стеклянных козырьков К-1.	
3	Стеклянный козырек К-1. Спецификация.	Кол-во: 5 шт
4	Узлы крепления	
5		
6		
7		
8		
9		

1. Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНЗ.01.01-2022 "Основы проектирования строительных конструкций", СН 2.01.02-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемная вес, функциональные нагрузки для зданий". СНЗ.01.05-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия".
2. Крепления козырька крепятся — к газосиликату на химический анкер по типу "ВТ" шпилькой М12 оцинкованной, класс прочности В,8 через сетчатую ткань. Минимальная глубина заделки шпильки — не менее 120мм. Нагрузки на крепежное соединение рассчитаны в зависимости от ветровых и весовых нагрузок применяемых материалов. В местах установки шпильки через утеплитель — закрепить металлопластиковую трубу Ø32x3.
3. Козырек выполняется из стекла прозрачного, многослойного, закаленного, закаленного, ламинированного триплекс 10,10,1, кроме того, выполняется Стекло многослойное, безопасное при эксплуатации по СТЕ ISO 12543, СТЕ EN 14449 класса защиты СМЗ Р3А, номинальной толщиной 12,76мм, газополное из листового закаленного стекла по ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/ВУ) ГОСТ 30826-2014 пункта 5.1.2 — 5.1.6, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15. Прочность и несущая способность стеклянных козырьков гарантирована для восприятия проектных нагрузок.
4. Все металлопластиковые элементы должны быть покрыты эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 (2 слой) по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129 (1 слой) общей толщиной 80 мкм, после монтажа металлопластиковых конструкций поврежденные места антикоррозионного покрытия — восполнить.

Согласовано

Инв. ? подл. Подр. и дата. Взам. инв. ?


Изм.	Код	№	Листа	№	док.	Подл.	Дата	"Застиродка микрорайон "Лощице-7". Жилой дом 3."	
Разработ.					Ручьяд			Жилой дом № 3	Стекло Лист Листов
Пробер.					Мурашко			Стекло Лист Листов	1
И.контр.					Мурашко			Стекло Лист Листов	СТЕКЛОЛИТ

131/2508-20-3-АР-КМД

Копирова

А3

Схема расположения стеклянных козырьков К-1.

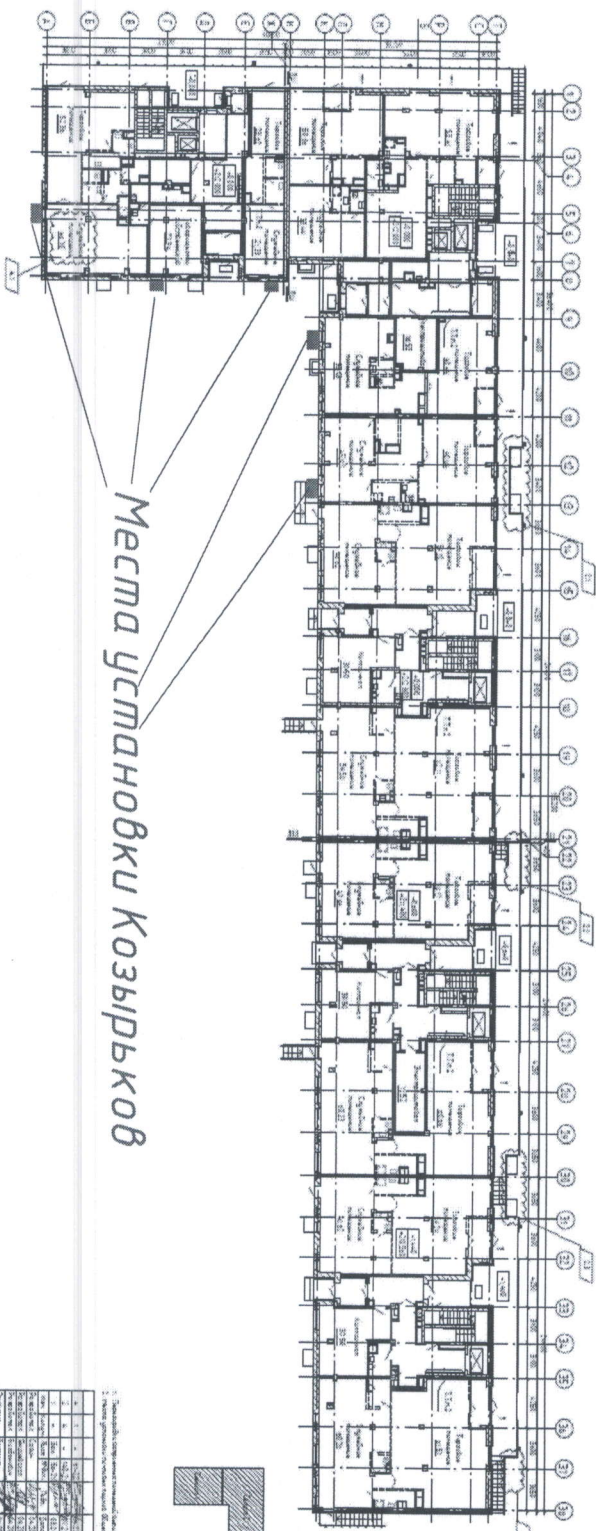

Места установки козырьков

1. Назначение помещений: Жилищно-коммунальное хозяйство
 2. Назначение помещений: Жилищно-коммунальное хозяйство
 3. Назначение помещений: Жилищно-коммунальное хозяйство

12/2018-2019 г.г.

Заказчик: ООО «Специализированная проектная организация»

Инв. №: 12/2018-2019 г.г.

Лист: 8

Всего листов: 8

Дата: 12/2018-2019 г.г.

Общее количество козырьков К-1: - 5 шт.ук.

Места (оси) установки козырьков К-1:

1. А/5-6
2. 8/В-Г
3. 8/Ж
4. К/9-10
5. К/12-13
6. К/13-14

Согласовано

Инв. ? подл.	Подп. и дата	Взам. инв. ?

Имя	Код	Уч. пост.	Фок.	Подп.	Дата
Разраб.	Рудый				
Пробер.	Мурашко				
И. контр.	Мурашко				

5/23-1-АР-КМД

"Эсперидо микрорайон "Лущице-7". Жилой дом №3 по генплану"

Жилой дом 3

Стеклопакет

Лист

Листов

2

Стеклопакет К-1




СТЕКЛОПАКЕТ

Копирова

А3

Стекланный козырек К-1.

Шпилька оцинкованная М12, кл. пр. 8.8 установленная на химический анкер по типу "ВІТ" на сетчатую гильзу

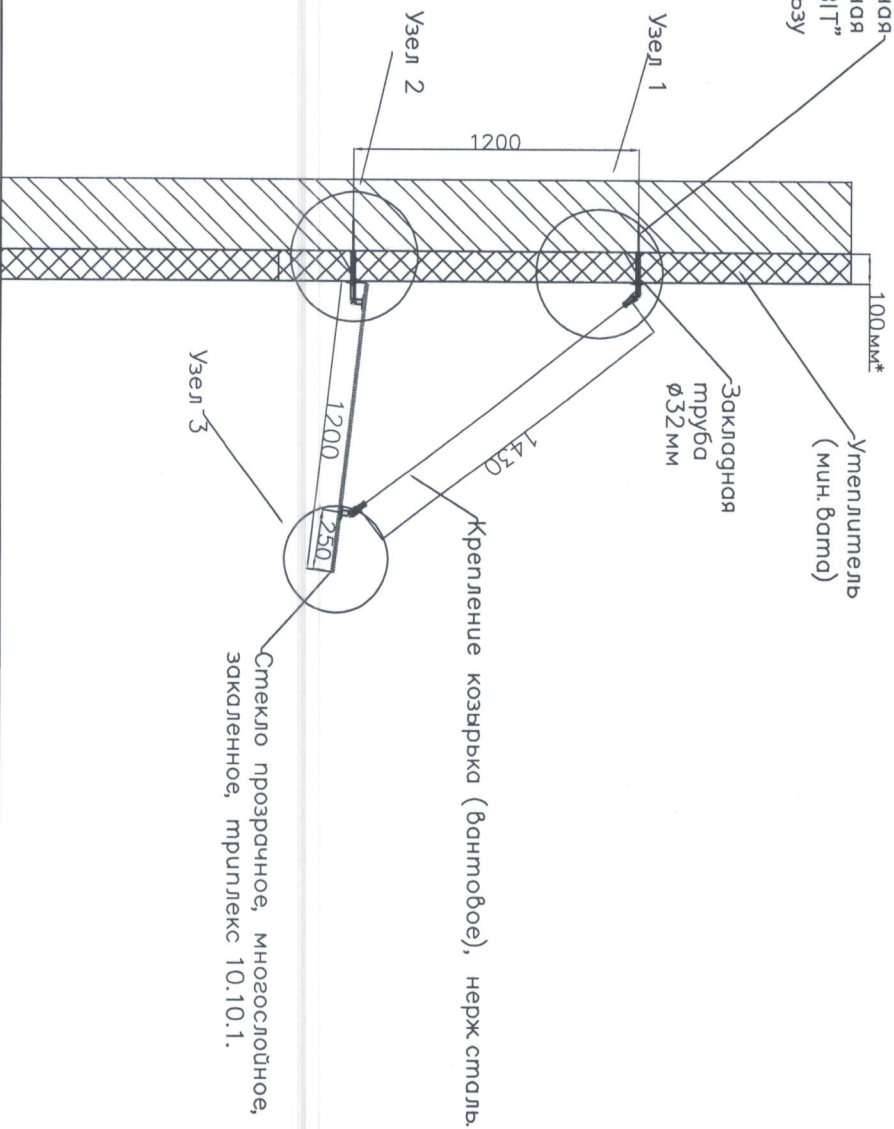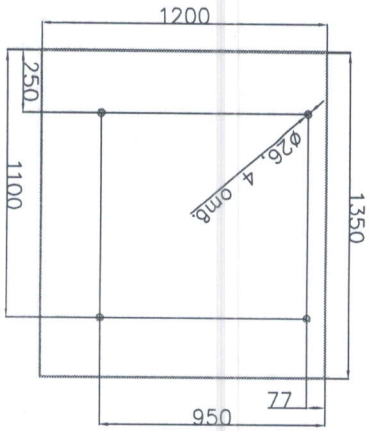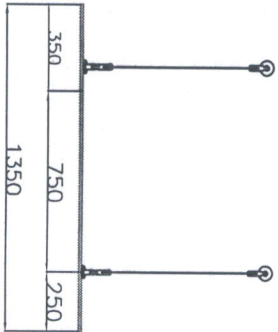

Инв. ? подл		Попр. и дата		Взам. инв. ?	

Согласовано

Спецификация стеклянних козырьков К-1		Стекланный козырек К-1	
Крепление козырька (вантовое)	Нержавеющая сталь AISI304	5 шт	10 шт
Шпилька М12, кл. пр. 8.8	L=300мм (обрезать по месту)	20 шт	20 шт
Закладная труба Ø32,3мм	L=200мм (обрезать по месту)	20 шт	20 шт
Стекло прозрачное, многослойное, триплекс 10.10.1.	1350 x 1200мм	5 шт	5 шт
Химический анкер по типу "ВІТ"	По факту	3 шт	3 шт
Сетчатая гильза для хим. анкера		20 шт	20 шт

Изм.	Код	№	Лист?	док	Попр.	Дата
Разраб.	Рудяк					
Пробер.	Мурешко					
Н. контр.	Мурешко					




131/2508-20-3-АР-КМД		"Застройка микрорайон "Лещица-7". Жилой дом 3."	
Жилой дом № 3		Стандия	Лист
Стекланный козырек		3	Листов

Копировал

А3

Согласовано

Инв. ? подл.	Подр. и дата	Взам. инв. ?			
--------------	--------------	--------------	--	--	--

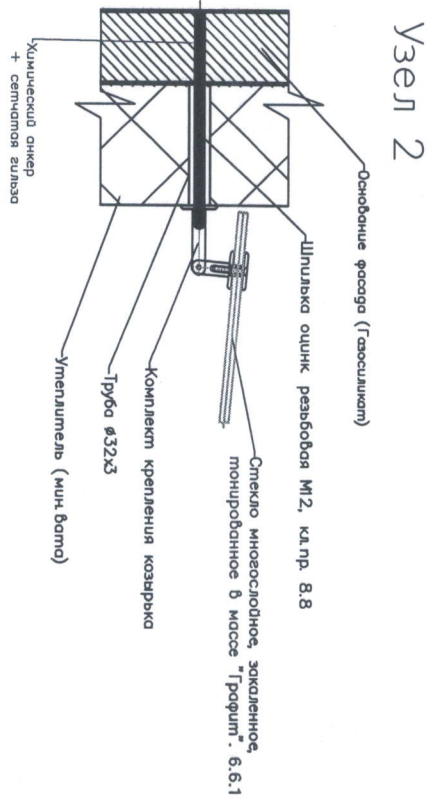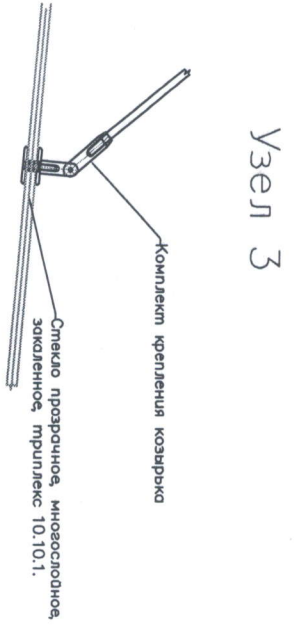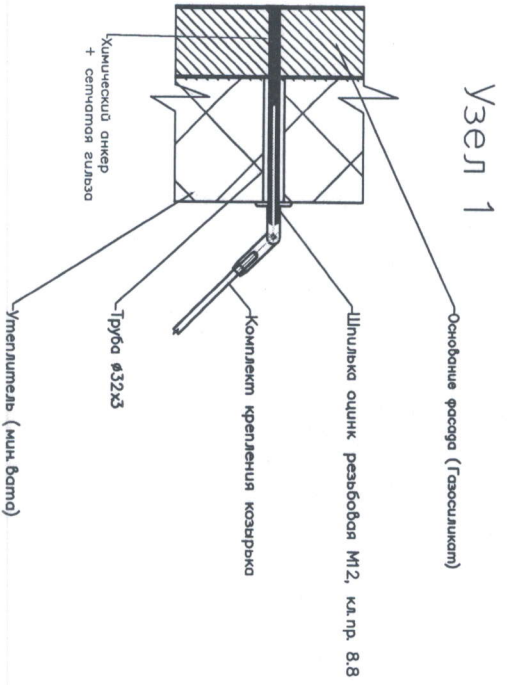

Изм. код	Исполн.	Дата	131 / 2508-20-3-АР-КМД
Разраб.	Руковод.	Жилой дом № 3	"Застройка микрорайон "Лешце-7", Жилой дом 3."
Провер.	Мурашко	Стеклопакет	4
Н.контр.	Мурашко	Стеклопакет	СТЕКЛОПАКЕТ