

 <p>Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь</p> <p>Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь»</p> <p>220030, г. Мінск, вул. К.Маркса, 12 тэл./факс: (017) 323 76 65 Е-май: histmuseum@lut.by р/р BY93 АКВВ 3804 9000 0323 9510 0000 ААТ «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х УНП 100071246, АКПА 37380704</p> <p>21.11.2024</p>	<p>Министерство культуры Республики Беларусь</p> <p>Государственное учреждение «Национальный исторический музей Республики Беларусь»</p> <p>220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 12 тел./факс: (017) 323 76 65 E-mail: histmuseum@lut.by р/с BY93 АКВВ 3804 9000 0323 9510 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х УНП 100071246, ОКПО 37380704</p> <p>№ 01-18/210</p>
На № _____	ад _____

УП УКС «Мингорисполкома»
г. Минск, ул. Советская, 17

О предоставлении
акта разграничения

ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» просит выдать акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон по зданию музея, расположенному по адресу: г.Минск, ул. Свердлова, 4, для пролонгации договора от 03.01.2024 г. № 6066 об оплате за электроэнергию.

Приложение: акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 04.08.2016 г.

Заместитель директора



О.В.Голоско

А К Т

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон

гор. Минск

«4» августа 2016г.

РУП «Минскэнерго» филиал Минские кабельные сети в лице главного инженера РЭС-4 Селявко С.А., с одной стороны, и ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь», в лице Богуща В.С., на основании доверенности № 182 от 05.08.16г., с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На день составления Акта, границы раздела объекта

расположенного по адресу: **здание музея ул.Свердлова, 4** устанавливаются следующими:

По балансовой принадлежности:

МинКС РЭС-4 – ТП-3040 (РУ-10кВ, Т-1, Т-2).

ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» - КЛ-0,4кВ на ВУ здания музея ул.Свердлова, 4, ВУ, внутренняя проводка.

ГУ «ГХУ» - старый н/щ в ТП-3040.

УП «УКС Мингорисполкома» - каб.перемычки от Т-1, Т-2 к новому н/щ в ТП-3040, новый н/щ в ТП-3040.

По эксплуатационной ответственности:


МинКС РЭС-4 – ТП-3040 (РУ-10кВ, Т-1, Т-2).

ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» - КЛ-0,4кВ на ВУ здания музея ул.Свердлова, 4, ВУ, внутренняя проводка.

ГУ «ГХУ» - старый н/щ в ТП-3040.

УП «УКС Мингорисполкома» - каб.перемычки от Т-1, Т-2 к новому н/щ в ТП-3040, новый н/щ в ТП-3040.

Схема питания электроустановки

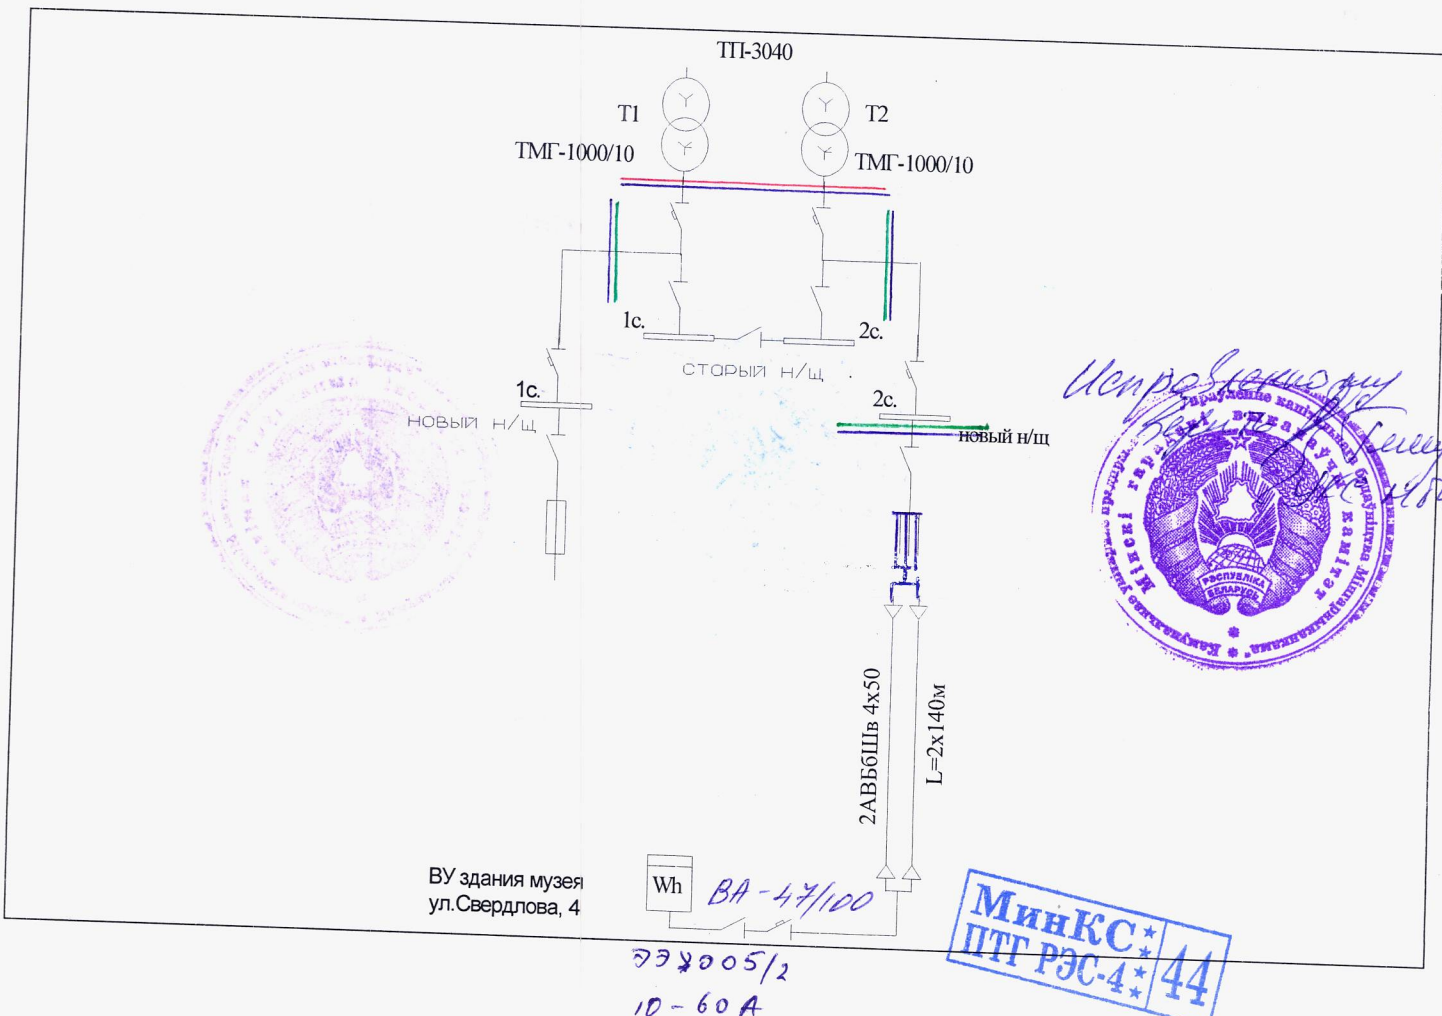

2 Внешнее электроснабжение объекта выполнить от нового н/щ ТП-3040 кабелем 2АВВБШв 4х50, L=2х140м.

Разрешенная к использованию мощность – **28 кВт**

Электроустановки потребителя относятся к **3 категории** по надежности электроснабжения. Схема внешнего электроснабжения соответствует категоричности по надежности электроснабжения.

Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования не находящегося у них на балансе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Границы на схеме обозначаются: балансовой принадлежности – красной линией с Энергосистемой, эксплуатационной ответственности – синей.
2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.
3. Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.
4. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.
5. Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.
6. Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель Минских кабельных сетей

Селявко С.А.

Представитель потребителя

Богучи В.С.

Представитель

Генеральный директор ООО "Минский кабельный завод"

Представитель

Инженер

Срок действия Акта ----

МИНСКИЙ ЭНЕРГОНАДЗОР
Государственный инспектор
по энергетическому надзору РБ
/ / ф.и.о.
Г.