



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСNBY22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСNBY22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

06.02.2015 № 01-02/428  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что:

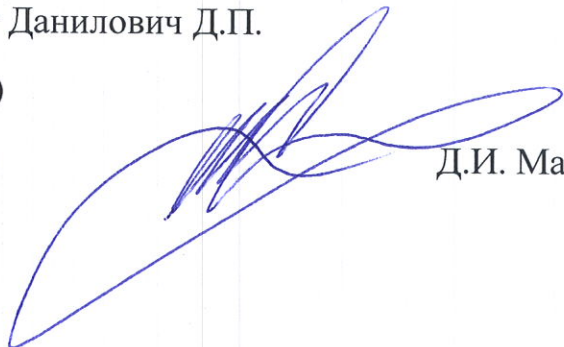
- 1) Отсутствует узел заведения оклеечной ГИ на стены лоджии.
- 2) Согласно пункта 7 лист 13 проекта 18.034.0.01-AP2 по контуру цементно-песчаных и монолитных стяжек использовать прокладки из плит минераловатных плотностью 35 кг/м<sup>3</sup>. В каких помещениях предусмотрена установка плит минераловатных в качестве примыканий? Какой толщины? Плотность минплиты 35 кг/м<sup>3</sup> очень мягкая минвата для установки в качестве примыкания. Минплита такой низкой плотности впитывает цементное молочко и не обеспечит должной звукоизоляции помещений. Так же в локальной смете №1.1121 применяется в качестве вертикальной прокладки применяется пленка полиэтиленовая, это изображено на узле листа 13. Просим заменить на вспененный полиэтилен толщиной 10мм.
- 3) В помещениях с теплыми полами тип пола 9 применяется бетон марки С8/10 в качестве стяжки, просим Вас пересогласовать на цементно-песчаный раствор марки М200 с добавлением пластификаторов.
- 4) Так же просим рассмотреть вопрос о добавлении алюминиевого порога на балконные дверные блоки высотой 20мм на чистовое покрытие, для обеспечения нормативных требований (СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ)

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.

(тел. +375336306176)

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the text of the main engineer.

Д.И. Малькович