


Рэспубліка Беларусь  
Будыўнічае ўпраўленне «Белгазналадка»  
«Мінскград»

Філіял  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
БІС банка BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае ўпраўленне «Белгазналадка»  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНИЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
БІС банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

23.04.2025 № 04-711

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП  
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 19 очередь» направляет Вам копию письма ООО «Белгазналадка» от 21.04.2025г №07-576 и просит Вас внести соответствующие изменение в проектно-сметную документацию.

Приложение:

Копия письма с приложением ООО «Белгазналадка» от 21.04.2025г №07-576 с приложениями (исполнительный чертеж газопровода, письмо №07-02/1062 от 05.06.2024)

Директор Филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Дачынная кампанія холдынгу  
«БЕЛГАЗБУД холдынгу»

Таварыства с абмежаванай  
адказнасцю

«БЕЛГАЗНАЛАДКА»

Бетонны праезд, 1  
220036 г. Мінск  
тэл. +375 17 395 40 43  
факс +375 17 356 16 13  
e-mail: [priemnaya@belgaznaladka.by](mailto:priemnaya@belgaznaladka.by)  
р/с BY75 BLBB 3012 0100 0483  
78001001

ААТ «Белінвестбанк», ЦБП 538  
г.Мінск, вул. Каржа, 11а  
БІК BLBBBY2X  
УНП 100048378, ОКПО 05572511



Дочерняя кампанія холдынгу  
«БЕЛГАЗСТРОЙ холдынгу»

Общество с ограниченной  
ответственностью

«БЕЛГАЗНАЛАДКА»

Бетонный проезд, 1  
220036 г. Минск  
тел. +375 17 395 40 43  
факс +375 17 356 16 13  
e-mail: [priemnaya@belgaznaladka.by](mailto:priemnaya@belgaznaladka.by)  
р/с BY75 BLBB 3012 0100 0483 7800 1001  
ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ 538  
г.Минск, ул. Каржа, 11а  
БІК BLBBBY2X  
УНП 100048378, ОКПО 05572511

21.04.2025 № 07-576

Директору  
филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»  
Горбачику А.М.  
[su200tr35@gmail.com](mailto:su200tr35@gmail.com)

Копия  
ООО «Минский городской технопарк»  
[post@mgtp.by](mailto:post@mgtp.by)

По объекту строительства «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г.Минске». 19 очередь направляем информацию по вопросам строительства и внесения изменений в проектно-сметную документацию:



1. По результатам рассмотрения экспертизы для обозначения подземного газопровода применена сигнально-локализационная лента, однако в проектной документации на плане и профиле газопровода отсутствуют опознавательные столбики под выводы сигнально-локализационной ленты.
2. При пересечении газопровода через подпорную стенку смонтирован футляр из трубы d110x10 ПЭ100 ГАЗ SDR11 длиной 1,2 м, не указанный в проекте.
3. На защитных футлярах d110x10 ПЭ100 ГАЗ SDR11 ( $L_2=6$  м,  $L_1=1,2$  м) смонтированы контрольные трубки из трубы d63x5,8.
4. При выходе газопровода d32x3,0 ПЭ из земли к ШРП газопровод согнут естественным изгибом без применения отвода 90°.
5. При выходе газопровода d32x3,0 ПЭ из земли к ШРП смонтирован защитный футляр из трубы Ø108x4,0 ст. (на л.3 проекта указан футляр Ø57x3,0 ст.).
6. Газопровод d63x5,8 ПЭ100 ГАЗ SDR11 на ПКс1+31,3 (УПс2 90°) согнут естественным изгибом без применения отвода 90°.
7. В спецификации проекта для наземной прокладки сетей среднего давления указан отвод 90° Ø159, для монтажа не применялся.

ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» просит рассмотреть возможность внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту строительства.

Приложения: исполнительный чертеж газопровода в формате .pdf; письмо от 05.06.2024 №07-02/1062.

Заместитель директора  
по производству

07-02 Воронкевич 356 67 18  
21.04.2025 Письма

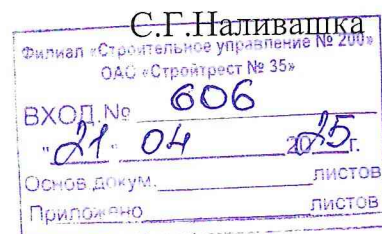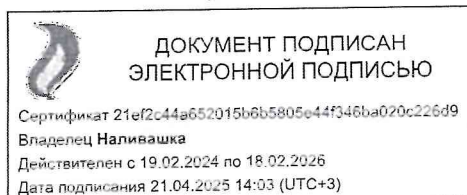



Дачынная кампанія холдынгу  
«БЕЛГАЗБУД холдынг»

**Таварыства с абмежаванай  
адказнасцю**

**«БЕЛГАЗНАЛАДКА»**

Бетонны праезд, 1  
220036 г. Мінск  
тэл. +375 17 395 40 43  
факс +37517 356 16 13  
e-mail: priemnaya@belgaznaladka.by  
р/с ВУ75 ВЛВВ 3012 0100 0483 7800 1001  
ААТ «Белінвестбанк», ЦБП 538  
г.Мінск, вул. Каржа, 11а  
БІК ВЛВВВУ2Х  
УНП 100048378, ОКПО 05572511



Дочерняя кампанія холдынгу  
«БЕЛГАЗСТРОЙ холдынг»

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

**«БЕЛГАЗНАЛАДКА»**

Бетонный проезд, 1  
220036 г. Минск  
тел. +375 17 395 40 43  
факс +37517 356 16 13  
e-mail: priemnaya@belgaznaladka.by  
р/с ВУ75 ВЛВВ 3012 0100 0483 7800 1001  
ОАО «Белінвестбанк», ЦБУ 538  
г.Минск, ул. Коржа, 11а  
БІК ВЛВВВУ2Х  
УНП 100048378, ОКПО 05572511

05.06.2024 № 07-02/1062

Директору  
филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»  
Горбачику А.М.

**О внесении изменений в ПСД**

ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» ставит Вас в известность, что в процессе пооперационного контроля за ведением строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей газоснабжения на объекте «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 19 очередь выявились следующие замечания:

1. Отсутствует гильза в месте прохода газопровода d63пэ через подпорную стенку (ПК0+7,1 – ПК0+16).
2. Выход газопровода из земли (ПК0+75,6) попадает в место расположения оконного проема.
3. Отсутствуют указательно-измерительные столбики и места выхода (монтажа) сигнально-локализационной ленты.

Просим предоставить проектные решения по вышеуказанным замечаниям.

Заместитель директора  
по производству

С.Г.Наливашка

07-02 Воронкевич 356 67 18  
05.06.2024 Письма

