

Отметка о выполнении
указаний (фамилия
инициалы, должность
дата)

8 ноября 1946 г. Ленинград
Или Иванову и Богданову

документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ

указания об
устранении
выявленных
отступлений или
нарушений и сроки их
выполнения

Заняв
Противен
(фаворит,
инимитет)

Имя	Фамилия	Год рождения	Место рождения	Место работы	Место жительства
Иванов	Иван	1980	Москва	Москва	Москва
Петров	Петр	1985	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
Сидоров	Сидор	1990	Новосибирск	Новосибирск	Новосибирск
Тихонов	Тихон	1995	Казань	Казань	Казань
Федотов	Федот	2000	Владивосток	Владивосток	Владивосток
Харьков	Харько	2005	Харьков	Харьков	Харьков
Цыганов	Цыган	2010	Самара	Самара	Самара
Чайков	Чайко	2015	Челябинск	Челябинск	Челябинск
Шаров	Шаро	2020	Шаров	Шаров	Шаров
Щербаков	Щерба	2025	Щербаков	Щербаков	Щербаков
Юрьев	Юрьев	2030	Юрьев	Юрьев	Юрьев
Яковлев	Яков	2035	Яковлев	Яковлев	Яковлев

Строитель- монтир- ная организация	Заяв- итель	Проектная фирма	Проект сметы

4.07.25

По 77 гонимых
всего в военное
время утром по
двум дням муче-
раниям своим по
себе себя без убо-
яе своей жизни.

11.02.05
Prof. Dr. J. J. J.
308.4.1.01
Ostr.
Rept. 05.05.05

Выявление монтажных работ		Выявленные отступления или нарушений и сроки их выполнения	Занесен произведен (фамилия, инициалы)	С занесением отступления представителю (фамилия, инициалы, должность, дата)		Замечания	Протокол
10.07.25	1. Выполнение монтажных работ по устройству и устройству системы водоснабжения (применение)			10.07.25			
2. Выполнение отбрасывающих устройств 650x450(н) ТТ в виде системы водоснабжения (применение)							
3. Проверка в паре на наличие нарушений. Вывод: нарушений нет							

Заб. пр.
А.А.
А.А.
А.А.

10.07.25

Дата	Выявленные и устраненные от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомил представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Производитель работ	Представитель заказчика
10.07.25	полюсу забвения на 500 мм от трещины в каменной стене с каменной обшивкой. допуск на расстоянии 3-х уровней по вертикали, шириной 150 мм. допуск в раменах 20 мм в штрпах 25 мм в штрпах 30 мм в штрпах 30 мм в штрпах 30 мм. Концы на 200. Крепление на 200 мм к стене. Битые анкеры. 4 пружины в			10.07.25 М.В.В. К.В.В.			

ТНПА и технических условий при
производстве строительно-монтажных
работ

устранения об-
наружений
выявленных
отступлений или
нарушений и сроки их
выполнения

Запись
произвед-
(фамилия,
инициалы)

С записью ознакомлен
представитель (фамилия,
инициалы, должность,
дата)

Строительно-
монтажной
организации

Зав.-
техн.

Пр-
те

10.07.25
Верхней части пара-
нета перекопанные
($\approx \epsilon = 4000 \text{ мм}$)

10.07.25

1) В порезном элаче
обеспечить (свободный проход,
от внешнего конца-ции)
шириной 1,55м, на
определенных участках 1,10м
(до пореза канавы) и более-
той 1,5м (min),

2) В пандусах 1.14 и 1.2
возможно выполнение
конструкций пола без
уг-ба утеплителя



Дав. пр-
Копачев
10.07.25

Возврат
Копачев

14.7
Свободная

Зав. пр. орг-
В.И.И.
Григорьев

Фасад 1-5 с указанием дефектов

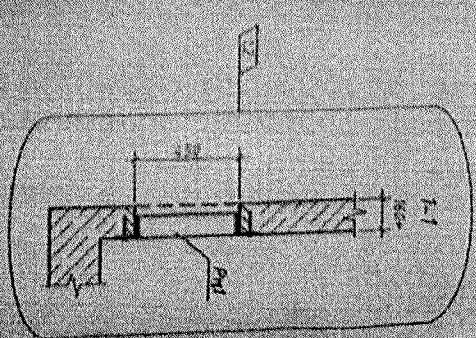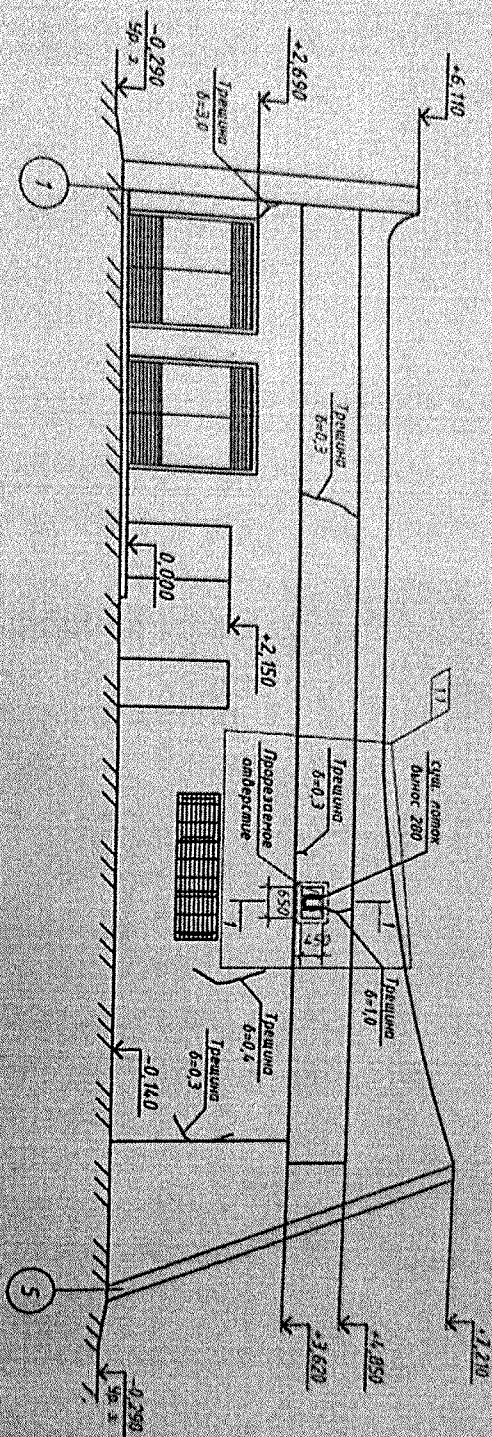

Технические требования по усилению конструкции

- 2.9. Кирпичный парпет (разморожена кладка) на кровельном участке в осях В/Г (L=9,2м) демонтировать до прочной неразмороженной кладки. Кладку парпета выложить из кирпича марки КР0175/35 по СТБ 1160-09 на цементно-песчаном растворе М100 (50) толщиной 510мм. Новый парпет связать с существующим парпетом при помощи анкеров $\phi 10$ S500 L=400мм (12шт.), установленный по 2шт. по толщине парпета шагем 300мм по высоте в предварительно просверленные на глубину 200мм отверстия (12шт. - $\phi 12$ мм).
- 2.10. Тщательно разрезать граничные проемы парпета в направлении откоса, прорезать отверстие при помощи электроинструмента. Установить в него со стороны кровли предварительно окрашенную неметаллическую раму Рн1 и закрепить ее к стене при помощи клиновых анкеров М8 (S-КАК В/10) типа СОЯМАТ. Разработать участок ж.б. парпета под отверстие, разрезав его на куски сверху вниз (длина резки - 33мм).