



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015

Открытое акционерное общество
«Стройтрэст № 1»



**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**
(УВСР ОАО «Стройтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,

it: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 11.02.2026 № 202
на № _____ ад _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И. А.

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора -
главному инженеру
ОАО «Стройтрэст №1»
Боркину Я. В.

КОПИЯ: Начальнику УСР
ОАО «Стройтрэст №1»
Петрушину П. М.

КОПИЯ: Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Объект: «Строительство
многопрофильной поликлиники
в пос. Восточный»

Для получения заключения в «Госэнергогазнадзоре» и в дальнейшем для ввода объекта в эксплуатацию Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрэст №1» просит Вас, на основании проведенной процедуры закупки Заказчиком приточных установок в комплекте с регулирующими клапанами и циркуляционными насосами, направить письмо на проектную организацию о внесении изменений в части замены марок насосов:


- П1 - циркуляционный насос TOP-S 50/4 на UPF 32-120 220;
- П2 - циркуляционный насос TOP-S 50/4 на UPC 32-80 180;
- П3 - циркуляционный насос Star RS 30/6 на UPC 25-60 180;
- П4 - циркуляционный насос UPC 25-40 180 230В на UPC 25-40 180;
- П5 - циркуляционный насос UPC 25-40 180 230В на UPC 25-40 180;
- П6 - циркуляционный насос Star RS 30/6 на UPC 25-80 180;
- П7 - циркуляционный насос Star RS 30/6 на UPC 25-60 180;
- П8 - циркуляционный насос TOP-S 30/7 на UPC 32-80 180;
- П9 - циркуляционный насос TOP-S 30/7 на UPC 32-80 180;

Нач. ПТО Щуревич С. В. 368-57-02

П10 - циркуляционный насос **Star RS 30/7** на **UPC 25-80 180**,
а также внести изменения в ПСД по факту закупки оборудования БТП:
Блок отопления (17.060.0.01-ТМ л. 7):

- внести марку счетчика горячей воды Ду20 **ETW-м-D DN20**;
 - откорректировать марку насоса **GR-E 50-120F** согласно паспорту на **GR-E 50-120F/280**;
- Блок горячего водоснабжения (17.060.0.01-ТМ л. 9):*
- внести марку счетчика холодной воды Ду50 **МТК-50N DN50**;
 - откорректировать марку насоса **GR-E 40-160F** согласно паспорту на **GR-E 40-160F/250**.

Начальник УВСП

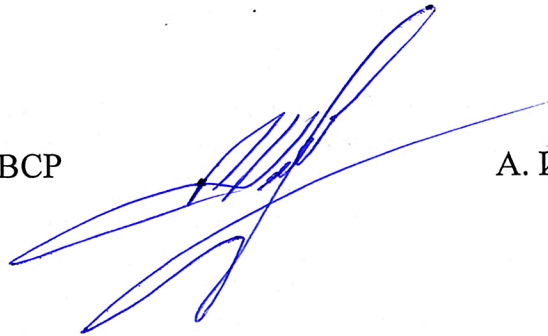

А. И. Стригельский