

ПРЕДПИСАНИЕ №10 от 17.02.2026г.
Производство «МИНСКВОДОПРОВОД»

УКС «Мингорисполкома»

Ф.И.О, должность, название, ведомственная принадлежность организации, предприятия

Проведённым обследованием по адресу: ул.Надеждинская,5


Выявлено: повреждение на водопроводной сети, что является нарушением «Правил пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) в населенных пунктах». 17.02.2026 г повреждённый участок водопровода отключен.

Для устранения нарушений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	название мероприятий	срок исполнения	отметка об исполнении
1	1. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения Вам необходимо ликвидировать повреждение и восстановить работоспособность ввода водопровода, находящемся на Вашем балансе.	До 27.02.2026	


Просим информировать о предпринятых мерах по тел./факс 369-25-51,
тел.389-42-20

Начальник района по ЭВС №2
Производства «Минскводопровод»
УП «Минскводоканал»

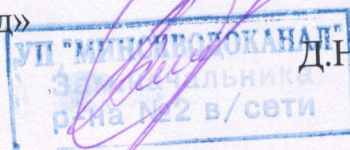

Д.Н. Гончаров

уа. Надежденская, 5

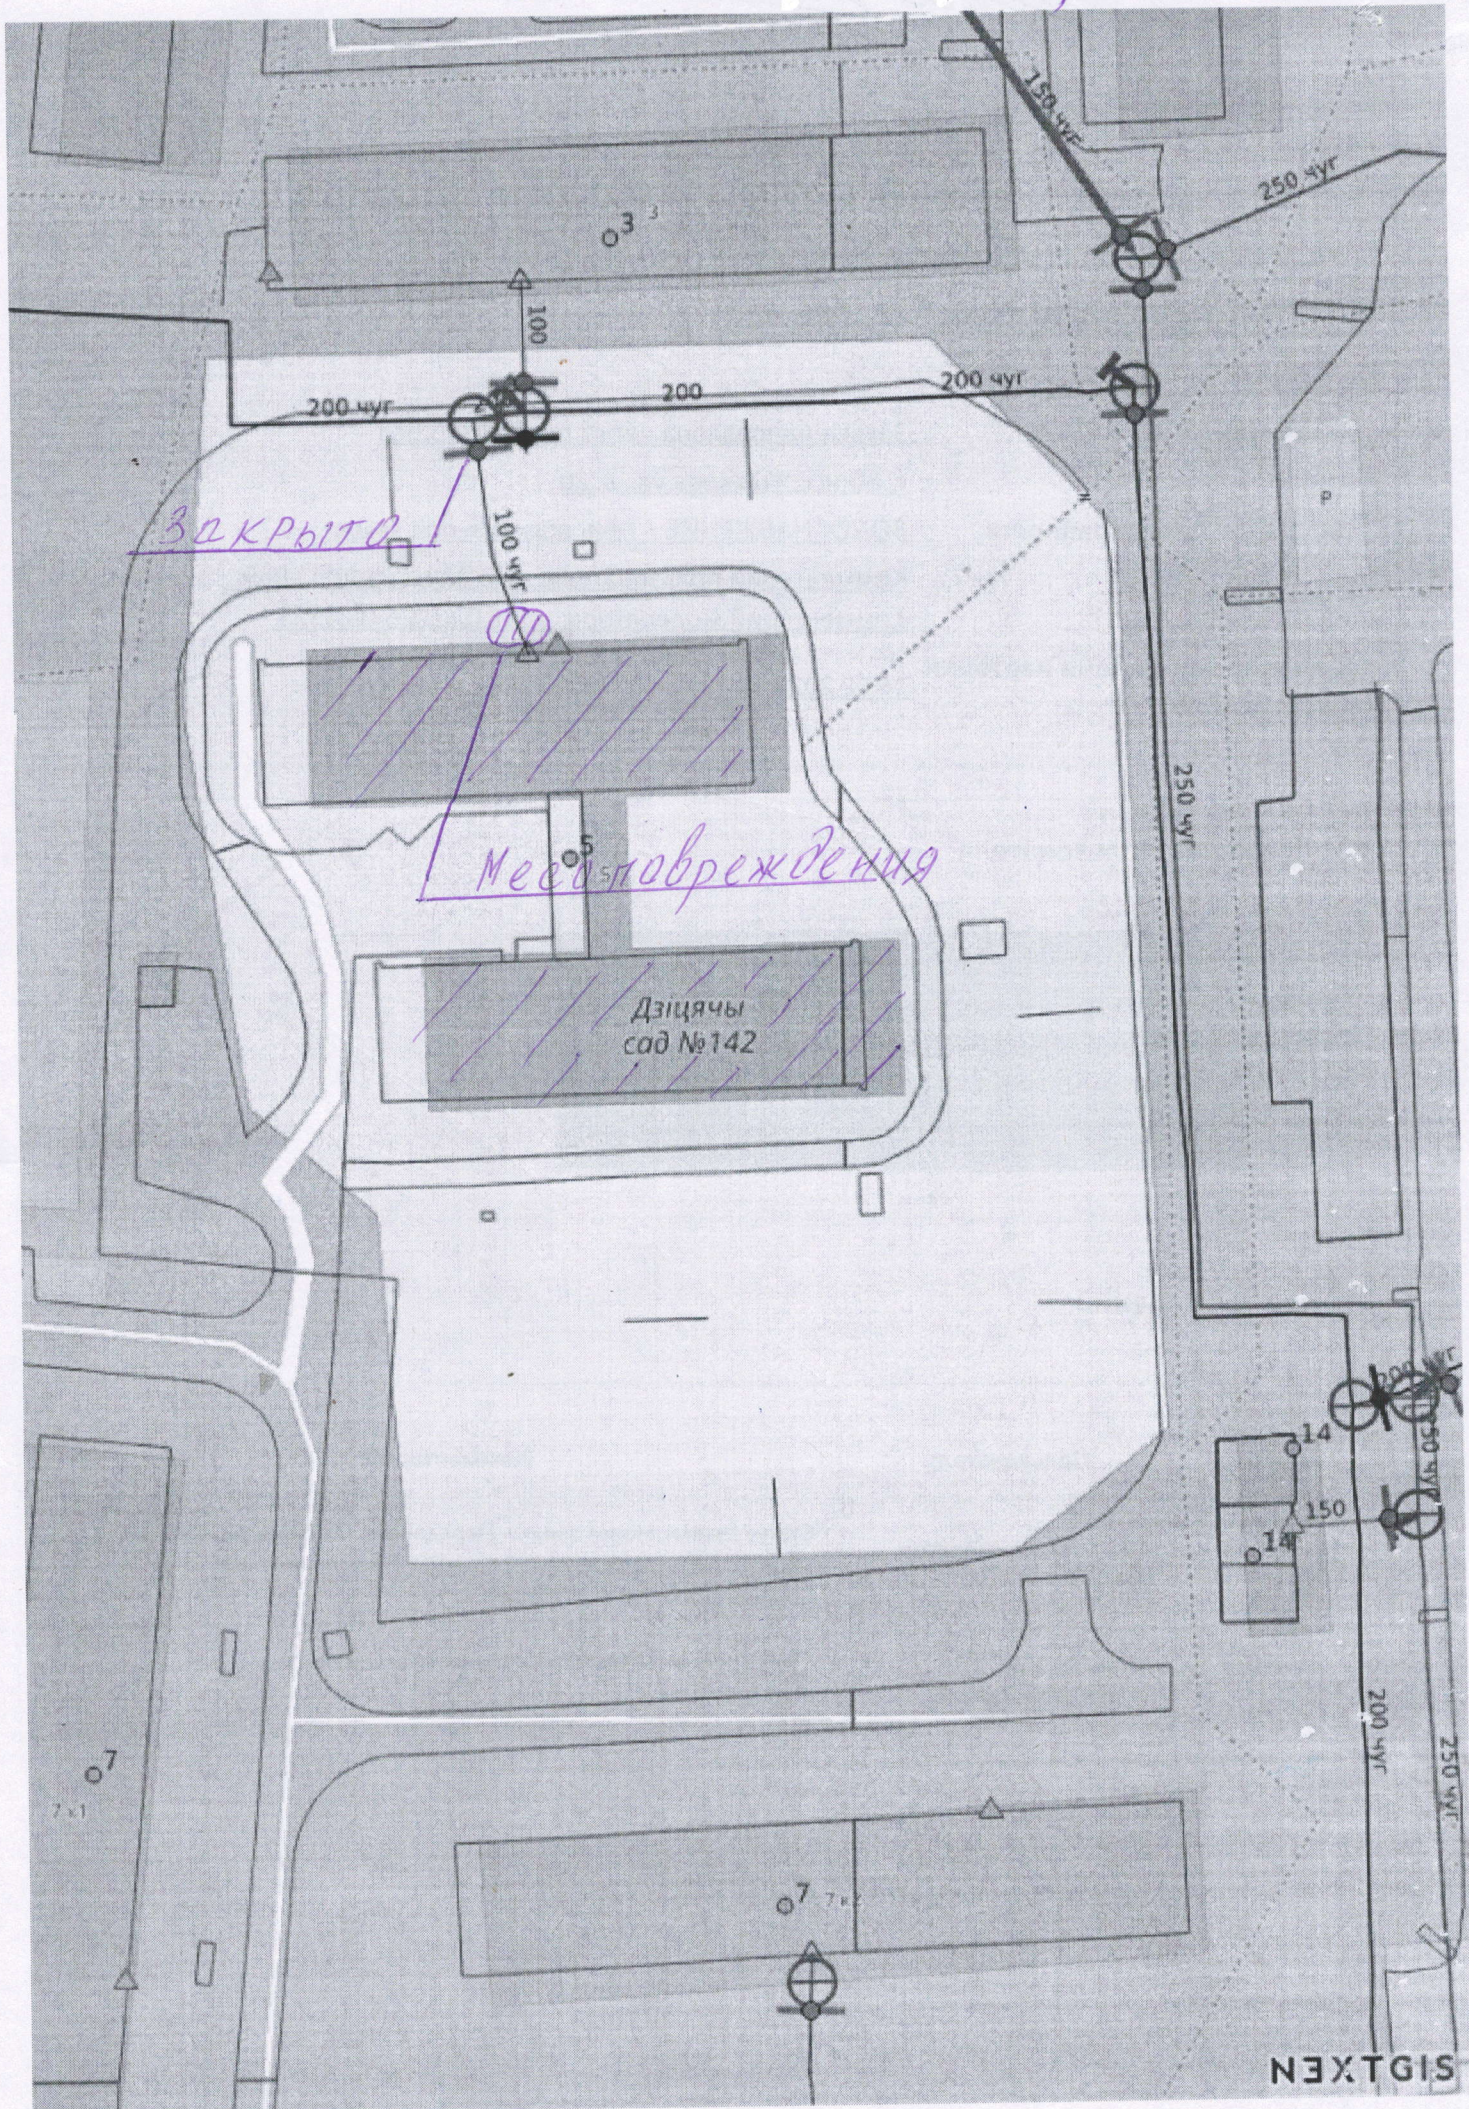

SIGTXEN