



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

24.02.2026 № 1-10/7-484

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю главного
инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

копия: Первому заместителю
директора - главному
инженеру УП УКС
«Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что при производстве монтажных работ по объекту: «**Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный**» разделы проекта №17.060.0.01-ОПС, 17.060.0.01.-УС2 выявлены следующие замечания:

1. В помещение 8 (2 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 113).
2. В помещение 44 (3 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 115).
3. В помещение 27 (4 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 85, предварительно исключив его из коридора 35).
4. В помещение 1 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 115).
5. В помещение 23 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 114).
6. В помещение 65 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 116).

7. В помещение 42 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 120).

8. В помещении 32 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 121).

9. В коридоре 79 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 122).

10. В коридоре 39 (7 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 102).

11. В коридоре 32 (7 этажа) требуется добавить 2 извещателя (присвоить извещателю номер 103,104).

12. В связи с конструкцией потолка(высота менее 2.2 м) предусмотреть защитные решетки КЗА 310x140x30 в количестве 164-ех шт.


13. В связи с конструкцией потолка(высота менее 2.2 м) предусмотреть защитные решетки КЗИ в количестве 29-и шт.

14. В связи с уровнем потолка (высота менее 2.2 м) и с образовавшимися зашивками предусмотреть добавления кабеля КМВЭВ 1*2*0,5 в шлейф №8-47м, кабеля КМВЭВ 1*2*0,75 в шлейф №1-64м, шлейф №2- 48м, шлейф №3-38м, шлейф №4- 28м, шлейф №5- 39м, шлейф №6-68м, шлейф №7- 58м(проект №17.060.0.01-ОПС)

15. В связи с уровнем потолка(высота менее 2.2 м) и с образовавшимися зашивками предусмотреть добавления кабеля в линии ЛГ-1/2 -25м, ЛГ-2/2 -37м, ЛГ-3/2 -29м, ЛГ-4/1-13м, ЛГ-4/2 -28м, ЛГ-5/2 -33м, ЛГ-6/1 -34м, ЛГ-6/2 -14м, ЛГ-7/1 -13м.(проект 17.060.0.01.-УС2)

Просим вас рассмотреть данные замечания и обратится в проектную организацию для внесения изменений в проектную документацию.

Начальник

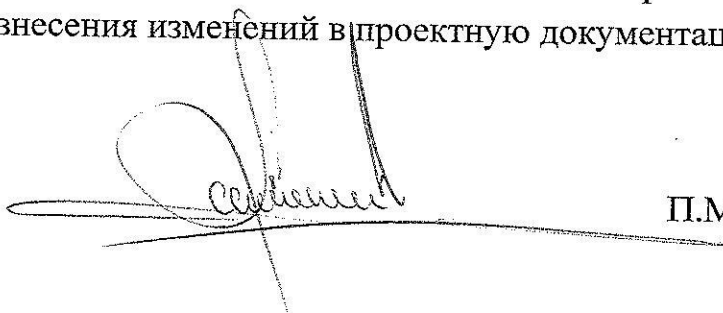

П.М.Петрушин