



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

03.03.2026 № 1-10/7-573

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я.Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

Копия: Первому заместителю – главному
инженеру УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ПОВТОРНО письма № 1-10/7-484 от 24.02.2026

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что при производстве монтажных работ по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» разделы проекта №17.060.0.01-ОПС, 17.060.0.01.-УС2 выявлены следующие замечания:

- 1.В помещение 8 (2 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 113).
- 2.В помещение 44 (3 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 115).
- 3.В помещение 27 (4 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 85, предварительно исключив его из коридора 35).
- 4.В помещение 1 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 115).
- 5.В помещение 23 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 114).
- 6.В помещение 65 (5 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 116).
- 7.В помещение 42 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более

0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 120).

8.В помещении 32 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 121).

9.В коридоре 79 (6 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 122).

10.В коридоре 39 (7 этажа) в связи с зашивкой потолка в свету более 0,75*0,4м требуется добавить извещатель (присвоить извещателю номер 102).

11.В коридоре 32 (7 этажа) требуется добавить 2 извещателя (присвоить извещателю номер 103,104).


12.В связи с конструкцией потолка (высота менее 2.2 м) предусмотреть защитные решетки КЗА 310x140x30 в количестве 164-ех шт.

13.В связи с конструкцией потолка (высота менее 2.2 м) предусмотреть защитные решетки КЗИ в количестве 29-и шт.

14.В связи с уровнем потолка (высота менее 2.2 м) и с образовавшимися зашивками предусмотреть добавления кабеля КМВЭВ 1 *2*0,5 в шлейф №8- 47м, кабеля КМВЭВ 1 *2*0,75 в шлейф №1-64м, шлейф №2-48м, шлейф №3- 38м, шлейф №4-28м, шлейф №5-39м, шлейф №6-68м, шлейф №7-58м(проект №17.060.0.01-ОПС).

15.В связи с уровнем потолка (высота менее 2.2 м) и с образовавшимися зашивками предусмотреть добавления кабеля в линии ЛГ-1/2 -25м, ЛГ-2/2 -3 7м. ЛГ-3/2-29м ЛГ-4/1-13м ЛГ-4/2 -28м ЛГ-5/2 -33м ЛГ-6/1 -34м Ш-6/2 -14м ЛГ-7/1 -13м. (проект 17.060.0.01.-УС2)

Главный инженер
УСР ОАО «Стройтрест №1»

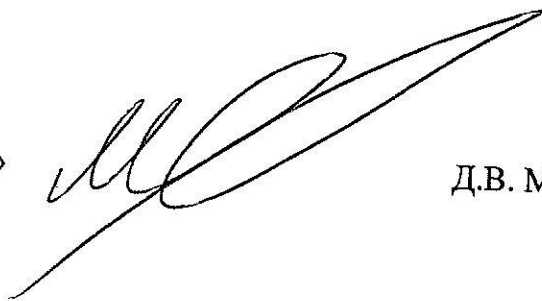

Д.В. Макавчик