

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. Факс (017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

10.03.2026 № 19/03-232

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О корректировке раздела проекта П-75/22-2-ГСВ


СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» совместно с ООО «Евротехпром» просит внести изменение в проектную документацию П-75/22-2-ГСВ по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" касательно применения труб бесшовных холоднодеформированных по ЕОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 для прокладки сбросных газопроводов Г5 и Г6. По причине отсутствия возможности закупки, соответствующим требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, а именно разрешения на применение на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления. Взамен трубы стальной электросварной прямошовной Ø22x2.5 мм ГОСТ 10704-91/В-СтЗсп2 ГОСТ 10705-80, труба бесшовная холоднодеформированная Ø22x3.0. Взамен трубы стальной электросварной прямошовной Ø27x2.5мм ГОСТ 10704-91/В-СтЗсп2 ГОСТ 10705-80, труба бесшовная холоднодеформированная Ø27x3.2 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74. Взамен трубы стальной электросварной прямошовной Ø32x2.5мм ГОСТ 10704-91/В-СтЗсп2 ГОСТ 10705-80, труба



бесшовная холоднодеформированная $\text{Ø}32 \times 3.0$ ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74.
Взамен трубы стальной электросварной прямошовной $\text{Ø}38 \times 3.0$ мм ГОСТ 10704-91/В-СтЗсп2 ГОСТ 10705-80, труба бесшовная холоднодеформированная $\text{Ø}40 \times 3.0$ ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74.

Также просим согласовать изменение трассировки газопровода Г2 $\text{Ø}159 \times 4.5$ мм поагрегатного учета котла К2.1, в осях Г-Д/3-4 (опуск Г2, $\text{Ø}159 \times 4.5$ мм, на отм.+2,710) в связи с попаданием врезки в сварочный стык коллектора Г2 $\text{Ø}426 \times 10.0$ мм.

Смотри приложение:

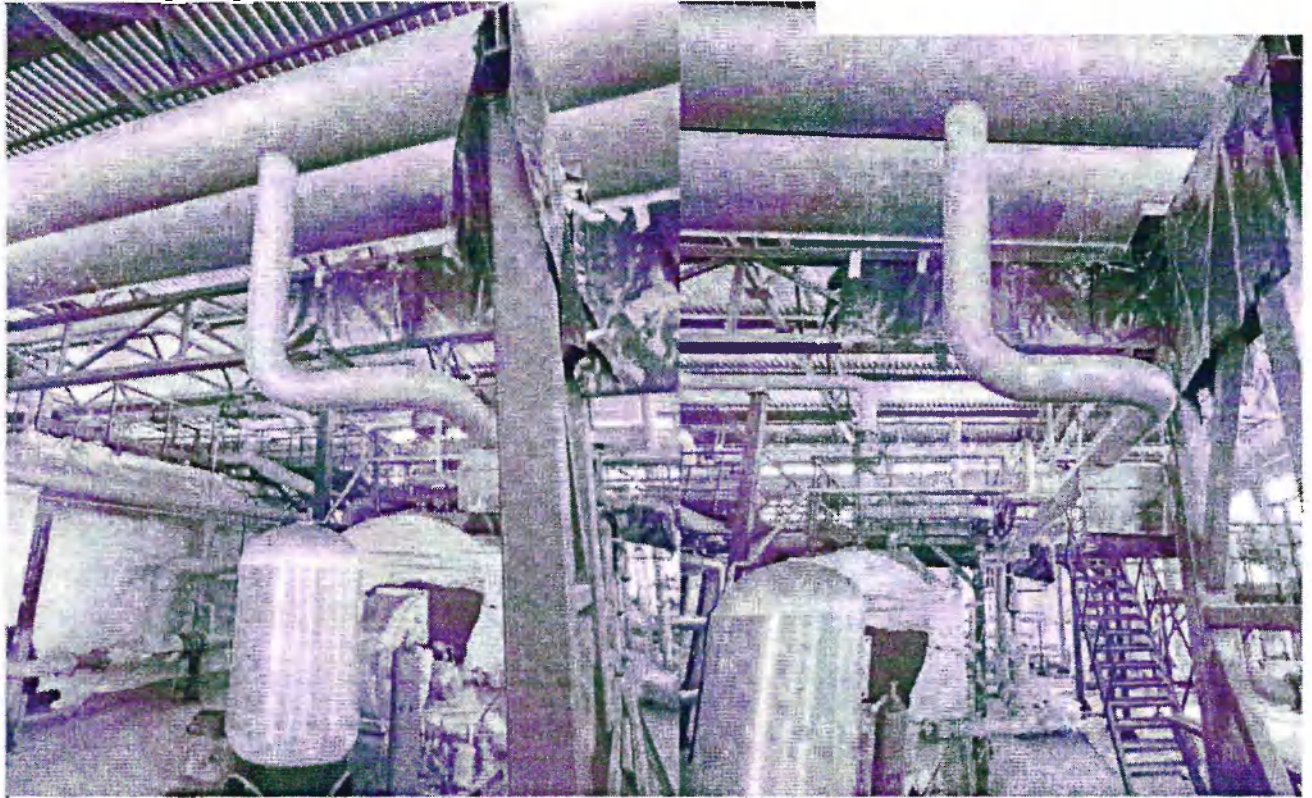

Начальник СУ-128

В.И. Северинец